

Monatsauswertung PV-Anlage P10122, Logistikzentrum I Haiterbach

Berichtsmonat: Dezember 2022, Auswertungsbeginn 16.07.2010




Projektnummer P10122
Objektbezeichnung Logistikzentrum I Haiterbach
Kunde Schuon Green Energy Gbr

Gesetzl. Grundlage Direktvermarktung
Einspeisevergütung 0,3558 EUR/kWh
Akt. Strombezugspreis^{1) 2)} - EUR/kWh
Abrechnungs-Modus Monatliche Abrechnung (RLM/SLP)

Techn. Inbetriebn. 16.07.2010
Kaufm. Inbetriebn. 25.06.2010
Monitoring seit 25.06.2010

Anlagenleistung 743,76 kWp
Degradation 0,50 % p.a.
Techn. Prognose 940,00 kWh/kWp p.a.
Prognose 2022 885,13 kWh/kWp p.a.
IST-Ertrag 1.044,59 kWh/kWp p.a.

CO₂-Einsparung Berichtsjahr
532.487 kg

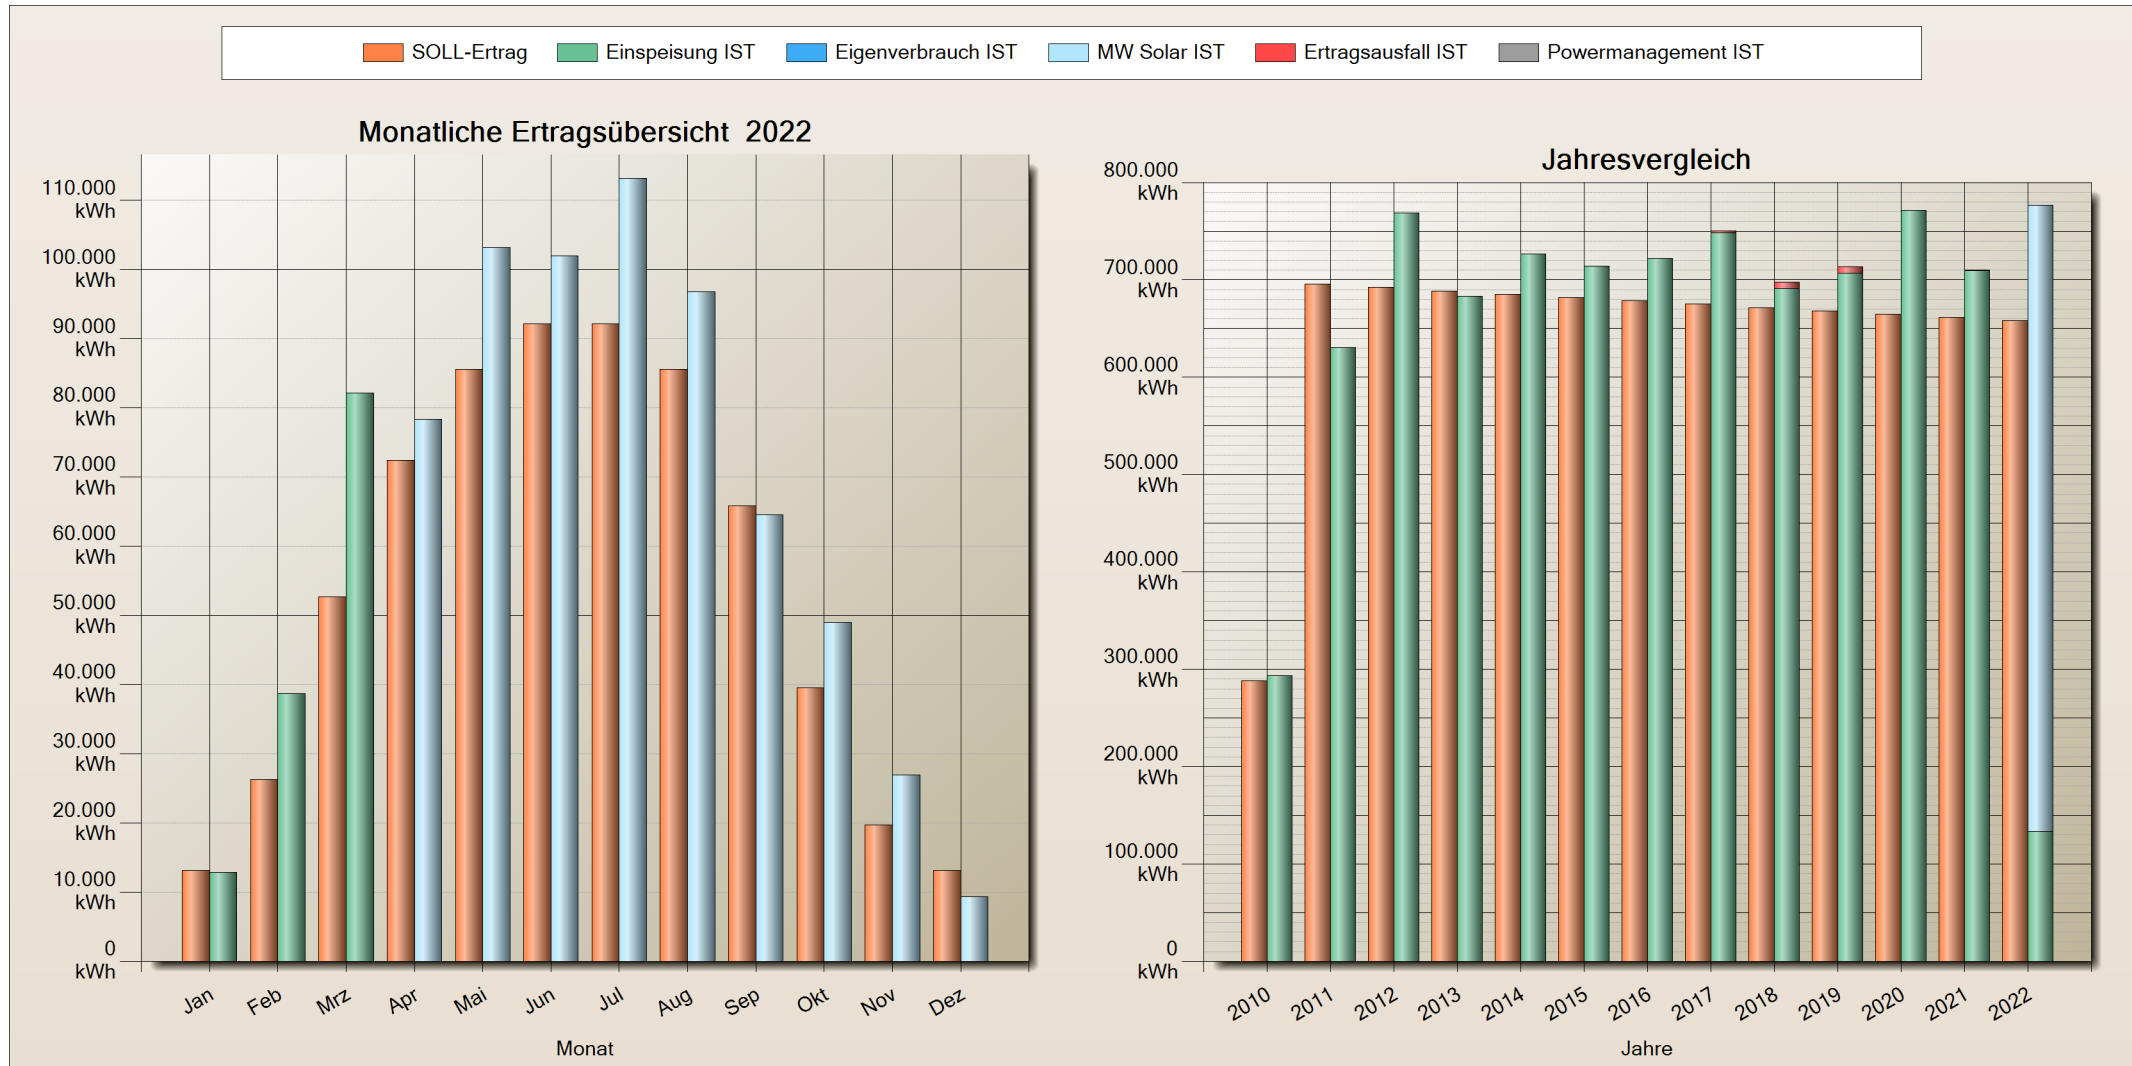

¹⁾ Der Strombezugspreis wird zur Darstellung des Eigenverbrauchs in € verwendet.

²⁾ Es wird der aktuellste Preis des Abrechnungszeitraums angegeben, monatliche Schwankungen sind möglich.

Geringfügige Abweichungen der Daten gegenüber der EVU-Abrechnung sind möglich.

Monatsauswertung PV-Anlage P10122, Logistikzentrum I Haiterbach

Berichtsmonat: Dezember 2022, Auswertungsbeginn 16.07.2010



Projektnummer P10122
Objektbezeichnung Logistikzentrum I Haiterbach
Objektadresse Metnitzerstr. 50
 72221 Haiterbach
Kunde Schuon Green Energy Gbr
Gesetzl. Grundlage Direktvermarktung
Einspeisevergütung 0,3558 EUR/kWh
Akt. Strombezugspreis¹⁾²⁾ - EUR/kWh
Abrechnungs-Modus Monatliche Abrechnung (RLM/SLP)

Techn. Inbetriebn. 16.07.2010
Kaufm. Inbetriebn. 25.06.2010
Monitoring seit 25.06.2010

Anlagenleistung 743,76 kWp
Degradation 0,50 % p.a.
Techn. Prognose 940,00 kWh/kWp p.a.
Prognose 2022 885,13 kWh/kWp p.a.
IST-Ertrag 1.044,59 kWh/kWp p.a.

SOLL/IST-Vergleich bis Dezember 2022		
Summe SOLL	658.320,90	kWh
Summe IST	776.927,48	kWh
Resultat	+ 18,02	%

kWh	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamtjahr	% IST Be- richtszeitr.
SOLL 100%	13.166,42	26.332,84	52.665,67	72.415,30	85.581,72	92.164,93	92.164,93	85.581,72	65.832,09	39.499,25	19.749,63	13.166,42	658.320,90	-
EVU IST	12.829,70	38.704,20	82.153,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	799.682,70	17,21
Portal IST	15.780,52	40.297,44	85.790,19	81.530,67	106.316,79	104.634,55	117.106,78	99.853,50	65.754,61	51.093,81	28.730,30	10.974,59		
Marktwert Solar IST	-	-	-	78.373,95	103.176,63	101.938,05	113.213,06	96.760,99	64.581,10	48.952,07	26.941,92	9.302,62	643.240,38	82,79
Ertragsausfall IST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powermanagement IST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe IST	12.829,70	38.704,20	82.153,20	78.373,95	103.176,63	101.938,05	113.213,06	96.760,99	64.581,10	48.952,07	26.941,92	9.302,62	776.927,48	100,00

EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamtjahr
SOLL 100%	4.684,61	9.369,22	18.738,45	25.765,36	30.449,97	32.792,28	32.792,28	30.449,97	23.423,06	14.053,83	7.026,92	4.684,61	234.230,57
Einspeisung IST	4.564,81	13.770,95	29.230,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.565,87
Marktwert Solar IST	-	-	-	11.415,95	15.612,69	19.307,07	29.540,68	38.617,31	20.454,77	6.316,78	4.142,05	2.294,12	147.701,41
DV-Marktprämie IST	-	-	-	0,02	21.506,07	17.366,11	11.188,78	0,99	2.778,89	11.247,97	5.550,55	1.052,57	70.691,95
Ertragsausfall IST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powermanagement IST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe IST	4.564,81	13.770,95	29.230,11	11.415,97	37.118,76	36.673,18	40.729,46	38.618,30	23.233,66	17.564,75	9.692,60	3.346,69	265.959,23

Anzeige-Jahr	Anzeige-Monat	Hinweistext
permanent	permanent	Minderertrag vom EVU bei Anlage S11001
permanent	permanent	Anlage in der Direktvermarktung ab 04/2022 - YM 24.05.2022
2022	November	Wechselrichter Nr. 2 - Ausfall (Störung vom 19.11.2022)
2022	August	Ab sofort können die Abrechnungen über EVU-Zugang Netze BW abgerufen werden. - YM 25.08.2022
2022	April	nach §20 Abs. 1 + 2 nichteinhaltung der Fernsteuerbarkeit; keine Auszahlung der MP__25.05.22SF
2021	Dezember	Debitorenwechsel zum 01.01.2022 auf Schuon Green Energy - YM 22.12.2021
2021	November	Wechselrichter Nr. 2 - Ausfall (Störung vom 18.11.2021)
2021	März	Service Einsatz vom 31.03.2021: Die LD an WR 4 kam aufgrund von 3 ausgelösten Stringsicherungen. (Ertragsausfallberechnung vom 12.04.2021)
2021	März	Wechselrichter Nr. 4 - Leistungsdifferenz (Störung vom 06.03.2021)
2020	August	Wechselrichter Nr. 2 - Ausfall (Störung vom 10.08.2020)
2020	Juni	Wechselrichter Nr. 2 fällt aufgrund von Isolationsfehler aus (Störung vom 28.06.2020)
2020	Januar	Wechselrichter Nr. fällt aufgrund von Isolationsfehler aus (Störung vom 22.01.2020)
2019	Dezember	Wechselrichter Nr. 2 - Ausfall (Störung vom 18.12.2019)
2019	Juli	Wechselrichter Nr. 6 - Ausfall (Störung vom 01.07.2019)
2019	Juli	Service Einsatz vom 15.07.2019: WR 6 ist aufgrund eines defekten Netzfilters ausgefallen. (Ertragsausfallberechnung vom 17.07.2019)

¹⁾ Der Strombezugspreis wird zur Darstellung des Eigenverbrauchs in € verwendet.

²⁾ Es wird der aktuellste Preis des Abrechnungszeitraums angegeben, monatliche Schwankungen sind möglich.

Geringfügige Abweichungen der Daten gegenüber der EVU-Abrechnung sind möglich.

Monatsauswertung PV-Anlage P10122, Logistikzentrum I Haiterbach

Berichtsmonat: Dezember 2022, Auswertungsbeginn 16.07.2010



Projektnummer P10122
Objektbezeichnung Logistikzentrum I Haiterbach
Objektadresse Metnitzerstr. 50
 72221 Haiterbach
Kunde Schuon Green Energy Gbr
Gesetzl. Grundlage Direktvermarktung
Einspeisevergütung 0,3558 EUR/kWh
Akt. Strombezugspreis^{1) 2)} - EUR/kWh
Abrechnungs-Modus Monatliche Abrechnung (RLM/SLP)

Techn. Inbetriebn. 16.07.2010
Kaufm. Inbetriebn. 25.06.2010
Monitoring seit 25.06.2010

Anlagenleistung 743,76 kWp
Degradation 0,50 % p.a.
Techn. Prognose 940,00 kWh/kWp p.a.
Prognose 2022 885,13 kWh/kWp p.a.
IST-Ertrag 1.044,59 kWh/kWp p.a.

Anzeige-Jahr	Anzeige-Monat	Hinweistext
2019	März	Wechselrichter Nr. 2 - Ausfall (Störung vom 08.03.2019)
2018	Dezember	Wechselrichter Nr. 2 fällt aufgrund von Isolationsfehler aus (Störung vom 05.12.2018)
2018	August	Wechselrichter Nr. 2 - Ausfall (Störung vom 07.08.2018 um 16:40 Uhr)
2018	Juli	Service Einsatz vom 07.08.2018: Nach Rücksprache mit dem Hersteller konnte an WR 4 der defekte Netzfilter überbrückt werden. (Ertragsausfallberechnung vom 14.08.2018)
2018	Juli	Wechselrichter Nr. 4 - Ausfall (Störung vom 26.07.2018)
2018	Mai	Wechselrichter Nr. 2 fällt aufgrund von Isolationsfehler aus (Störung vom 14.05.2018)
2018	Januar	Wechselrichter Nr. 2 - Ausfall (Störung vom 08.01.2018)
2017	November	Wechselrichter Nr. 6 - Ausfall (Störung vom 07.11.2017)
2017	November	Service Einsatz vom 08.11.2017: Aufgrund eines ausgelösten Schützes ist WR 6 ausgefallen. (Ertragsausfallberechnung vom 13.11.2017)
2017	September	Wechselrichter Nr. 6 - Ausfall (Störung vom 17.09.2017)
2017	September	Service Einsatz vom 19.09.2017: Ausfall WR 6 aufgrund eines ausgelösten Schutzschalters. (Ertragsausfallberechnung vom 22.09.2017)
2017	Juni	Wechselrichter Nr. 3 - Ausfall ein Neustart vor Ort war nicht erfolgreich. (Störung vom 24.06.2017)
2017	Januar	Service Einsatz vom 07.02.2017: Der Wechselrichter konnte wieder in Betrieb genommen werden. Grund für den Ausfall war das angestaute Wasser. (Ertragsausfallberechnung vom 08.02.2017)
2017	Januar	Wechselrichter Nr. 2 fällt aufgrund von Isolationsfehler aus (Störungsmeldung vom 31.01.2017)
2016	Februar	16.02.2016 Störung im Bereich der Kommunikation/Datenübertragung.
2016	Februar	16.02.2016 Wechselrichter 2 ist aufgrund eines Isolationsfehlers ausgefallen.

¹⁾ Der Strombezugspreis wird zur Darstellung des Eigenverbrauchs in € verwendet.

²⁾ Es wird der aktuellste Preis des Abrechnungszeitraums angegeben, monatliche Schwankungen sind möglich.

Geringfügige Abweichungen der Daten gegenüber der EVU-Abrechnung sind möglich.